

ESTUDO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS E MECÂNICAS DO CONCRETO LEVE COM AGREGADOS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO-EPS

BÁRBARA FLORRANCE DE MELO ROCHA^{1*}, FILIPE BITTENCOURT FIGUEIREDO²; DANIELE
ARAÚJO ALTRAN³;

¹Graduanda em Engenharia Civil, UNOESTE, Presidente Prudente-SP, barbaraflorence@hotmail.com

²Esp. Professor Engenharia Civil, UNOESTE, Presidente Prudente-SP, eng.filipebittencourt@gmail.com

³Me. Professora Engenharia Civil, UNOESTE, Presidente Prudente-SP, daniele@unoeste.br

Apresentado no
Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia – CONTECC'2016
29 de agosto a 1 de setembro de 2016 – Foz do Iguaçu, Brasil

RESUMO: Este trabalho consiste no estudo das propriedades do concreto leve com a utilização de agregados de poliestireno expandido – EPS através de estudo teórico e metodologia experimental. Tem como objetivo analisar o concreto leve com a substituição do agregado graúdo pelo EPS, por não ser solúvel em água e não liberar substâncias ao meio ambiente, pode se tornar um agregado leve alternativo e a solução para a redução de impactos ambientais. Os traços utilizados identificados por porcentagem, foram aumentados gradativamente a cada 5%. O piloto (0%), traço 5%, traço 10% e traço 15%. Foram realizados 23 amostras de corpos de provas para cada traço. As amostras produzidas, 7 amostras foram submetidas à ensaios de absorção de água, índice de vazios e massas específicas do concreto endurecido. As 16 amostras restantes de cada traço foram submetidas a ensaios de compressão a 7 dias, 14 dias, 21 dias e 28 dias. As características do traço são descritas por (Silva, 1975), para a obtenção de uma resistência de 25 MPa, que foram verificadas através do ensaio de compressão, baseado na NBR 5739 (ABNT, 2007), realizado na prensa universal, localizada no laboratório da Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE. Os resultados mostraram que aos 28 dias, o traço de 5% atingiu resistência média de 20,53 MPa, e o traço de 10% atingiu resistência média de 20,21 MPa. O traço de 15% obteve resistência média menor, de 18,45 MPa aos 28 dias.

PALAVRAS-CHAVE: Poliestireno Expandido. Concreto Leve.

STUDY OF PROPERTIES PHYSICAL AND MECHANICAL OF CONCRETE LIGHT WITH AGGREGATES IN POLYSTYRENE EXPANDIDO-EPS

ABSTRACT: This work is the study of the properties and application of lightweight concrete with the use of expanded polystyrene aggregates - EPS through theoretical and experimental methodology. It aims to analyze the lightweight concrete employment with the replacement of coarse aggregate by EPS, not being soluble in water and does not release substances to the environment, can become an alternative lightweight aggregate and the solution to reducing environmental impacts. The traits used for the analysis of the EPS in the mixture, these being identified by a percentage, they were gradually increased every 5%. The pilot (0%), trace 5%, trace 10% and trace by 15%. 23 samples were made for evidence bodies for each trace. Of samples produced, 7 samples were subjected to the water absorption test, voids and specific mass of hardened concrete. The remaining 16 samples of each trace were subjected to compression tests at 7 days, 14 days, 21 days and 28 days. The tracking characteristics are described by (Silva, 1975), to obtain a strength of 25 Mpa, which were checked by the compression test, based on the NBR 5739 (ABNT, 2007), performed in the universal gland, located in the laboratory University of West Paulista - UNOESTE. The results showed that at 28 days, the 5% average reached trait resistance 20.53 MPa, and the 10% average reached trait resistance 20.21 MPa. The trace of 15% had an average strength slightly lower, 18.45 MPa at 28 days.

KEYWORDS: Expanded polystyrene. Light concrete.

INTRODUÇÃO

O concreto leve pode ser utilizado em diversas áreas da construção civil. Entre os benefícios promovidos, está à diminuição da massa específica proporcionada pelo uso de agregados leves que substituem total ou parcialmente os agregados convencionais. Entre suas vantagens ressalta-se a redução nos esforços na estrutura e na infraestrutura das edificações, a economia com fôrmas e cimbramentos, pela redução das solicitações, bem como a diminuição dos custos com transporte e montagem de construções pré-fabricadas, pela redução no peso dos materiais manuseados e aumento da produtividade. (Catóia, 2012).

Entre os materiais utilizados como agregados leve, o Poliestireno Expandido (EPS) destaca-se por ser um material isolante térmico, leve devido sua baixa densidade, resistente, fácil de manusear e de baixo custo. Além de poder ser reutilizado ou reaproveitado, esse material não contamina o solo, ar ou água. Segundo Oliveira (2013), o EPS foi descoberto em 1949, é classificado como um polímero. A produção de EPS no mundo supera os 2,95 Milhões de toneladas ano e é utilizado em diversos setores de embalagens industriais, artigos de consumo, alimentício, agricultura e também na construção civil.

Neste trabalho foi executado um programa experimental com objetivo de estudar e analisar a substituição de diferentes proporções de substituições de agregado graúdo por pérolas de EPS, verificando as propriedades físicas e mecânicas dos traços realizados.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização dos traços de concreto, foram utilizados os materiais descritos a seguir:

- ♦ **Cimento:** utilizado o cimento -Portland II – F32 (CPII -Z- F32), composto para uso geral;
- ♦ **Agregado Graúdo e Miúdo:** Foram utilizados a brita tipo 1 e areia;
- ♦ **Poliestireno Expandido – (EPS):** Utilizou-se pérolas de EPS de granulometria de 5 mm fornecida pelo fabricante de densidade de 8 kgf/m³.
- ♦ **Cola Branca (PVA):** Para melhor aderência utiliza-se a cola branca de madeira extra adesivo de Poliacetato de Vinila (PVA) diluído na água de amassamento;
- ♦ **Adesivo Chapix Quartzolit:** Empregou-se o adesivo em emulsão de polivinila (PVA) e aditivos especiais desenvolvidos para proporcionar melhor, diluído na água de amassamento.

Para as preparações dos concretos leves com a utilização de agregados de EPS o traço escolhido foi desenvolvido por Silva (1975), para atingir uma resistência mecânica de 25 MPa aos 28 dias de idade, para concreto de uso geral. A partir deste, procurou-se verificar a influência da participação dos agregados de EPS quando inserida ao concreto na substituição parcial do agregado graúdo.

Utilizou-se o ensaio de granulometria para conhecer melhor as características e determinar a distribuição granulométrica do agregado miúdo (areia), graúdo (brita nº1) e leve (EPS), seguindo a NBR NM 248/2003. Também foram realizados ensaios para a determinação das densidades do agregados através do método de volume conhecido.

Para os traços de 5, 10 e 15% de EPS, no início da mistura colocou-se na betoneira em movimento com parte da água, seguindo por 1/3 (um terço) da quantidade de cimento e todo EPS. Foram adicionados o adesivo e a cola branca (PVA) diluídos em 1000 ml da água de amassamento do concreto. Misturou-se por aproximadamente 3 minutos e foram adicionados parte da areia e a brita nº1. O restante do cimento, água, areia e brita, foram adicionados até que apresentassem consistência adequada para utilização como concreto. O concreto foi misturado durante 3 minutos, com volume de 44 litros de concreto por traço produzido. Após o preparo dos traços de concreto, foi realizado o ensaio de abatimento do tronco cone seguindo as recomendações da NBR NM 67/1998 e procedeu-se seguindo a NBR 5738/2015 para a moldagem dos corpos de provas e cura, para a realização dos ensaios para verificar as propriedades físicas e mecânicas do concreto. Foram produzidos 92 corpos de prova no total, sendo que cada um possui 10 cm de diâmetro e 20 cm de altura.

Os corpos de provas foram capeados com enxofre derretido para o devido nivelamento da área submetida à compressão. Os ensaios de resistência mecânica à compressão foram realizados seguindo a NBR 5739/2007, no laboratório de engenharia civil da Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE, em uma prensa de com capacidade de carga de 20 toneladas com idades de 7, 14, 21 e 28 dias.

Seguindo a NBR 9778/2005, foram realizados os ensaios de absorção de água por imersão, índice de vazios e massa específica para cada traço de concreto produzido. Para a realização destes ensaios, foram utilizados 7 corpos de provas de cada traço, após os 28 dias de idade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos ensaios de granulometrias realizados, os agregados graúdos e miúdos mostraram-se com boa distribuição granulométrica, e o EPS com distribuição granulométrica uniforme de 5mm identificados nos Gráficos 1, 2 e 3.

GRÁFICO 1 – Curva granulométrica da areia.

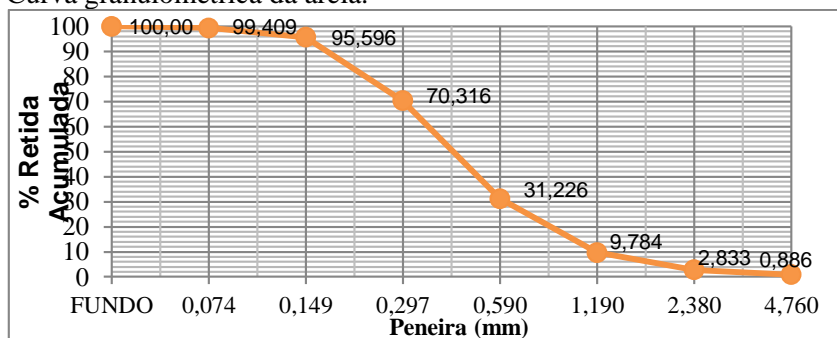


GRÁFICO 2 – Curva granulométrica da brita 1.


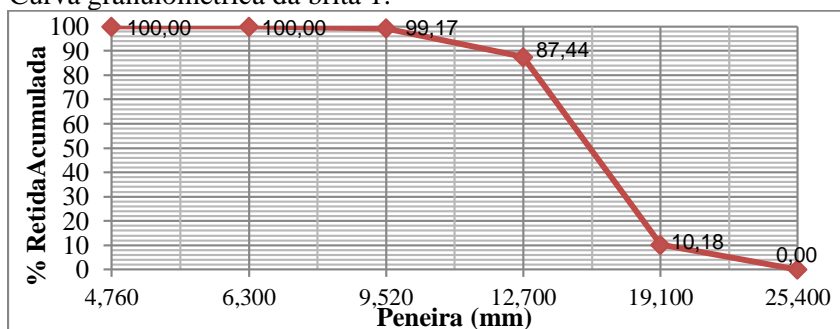


GRÁFICO 3 – Curva granulométrica das pérolas de EPS.

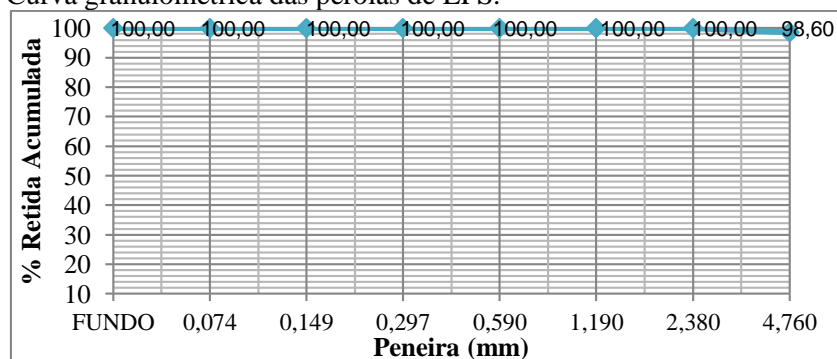

A seguir são apresentados os resultados do ensaio de densidade dos agregados, através da Tabela 1.

TABELA 1 – Ensaio de densidade dos agregados.

Método de volume conhecido	
Agregado	Massa específica (g/cm ³)
Graúdo - Brita 1	1,475
Miúdo - Areia	1,643
Pérolas de EPS	0,008

No ensaio de abatimento do tronco-cone (Slump Test) foi possível analisar comparando com o valor do traço piloto que foi de 20,00 cm, que os traços de 5% e 10% obtiveram maiores valores de abatimento, porém o traço de 15% obteve menor abatimento em relação ao piloto, influenciado pelas


substituições em diferentes proporções do agregado leve de pérolas de EPS, cola branca de PVA e adesivo Chapix Quartzolit. Os resultados do ensaio são apresentados na Tabela 2.

TABELA 2 – Ensaio de abatimento do tronco-cone.

Método de ensaio NBR NM 67: 1998	
Amostras	Abatimento (cm)
Piloto (0%)	20,00
Traço (5%)	22,00
Traço (10%)	21,00
Traço (15%)	19,50

Os ensaios de resistência à compressão como também verificado seguindo a NBR 12644:2014, apresentaram uma diminuição nesta capacidade quando aumentada a substituição do agregado graúdo por agregado leve (Gráfico 1), e também o aumento das proporções de cola branca de PVA e adesivo Chapix Quartzolit. Observa-se que nos traços que quanto maior a porcentagem substituída menor foram os resultados.

GRÁFICO 4 – Comparativo das Resistências Médias à Compressão nos diferentes traços de corpos de provas, em MPa.

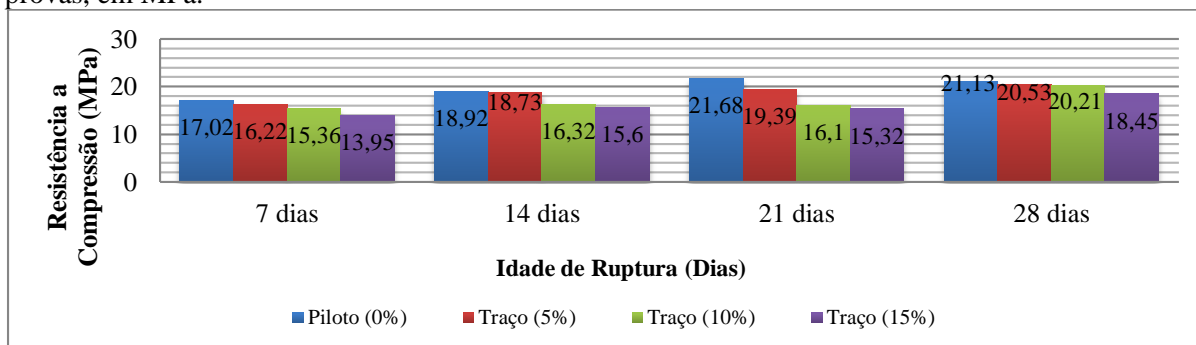

Entre as amostras utilizadas para o ensaio de resistência a compressão, foram verificadas as médias das massas das amostras utilizadas para o ensaio de resistência à compressão e a redução, apresentados na Tabela 3.

TABELA 3 – Médias das massas das amostras utilizadas para o ensaio de resistência à compressão.

Amostras	Massa média das amostras (kg)	Massa média em relação ao piloto (%)	Redução da massa média em relação ao piloto (%)
Piloto (0%)	3,836	100,00%	0,00%
Traço (5%)	3,727	97,18%	2,82%
Traço (10%)	3,574	93,18%	6,82%
Traço (15%)	3,499	91,23%	8,77%


São apresentados a seguir (Tabela 4), os resultados obtidos do ensaio de absorção e índice de vazios das amostras de concreto no estado endurecido. Constatou-se que a amostra referente ao traço piloto apresentou-se maior. Os traços de 5%, 10% e 15% apresentaram menores valores.

TABELA 4 – Ensaios de absorção de água e índice de vazios das amostras.

Método de ensaio NBR 9778:2005		
Amostras	Porcentagem de absorção (%)	Porcentagem de índices de vazios (%)
Piloto (0%)	4,63%	10,16%
Traço (5%)	3,88%	8,37%
Traço (10%)	1,34%	2,61%
Traço (15%)	4,52%	9,10%

O resultado das massas específicas obtidas a seguir mostram que com a presença de EPS no concreto (Gráfico 2), foi possível verificar redução de seus valores em relação ao traço piloto.

GRÁFICO 5 – Comparação das massas específicas em g/cm³.

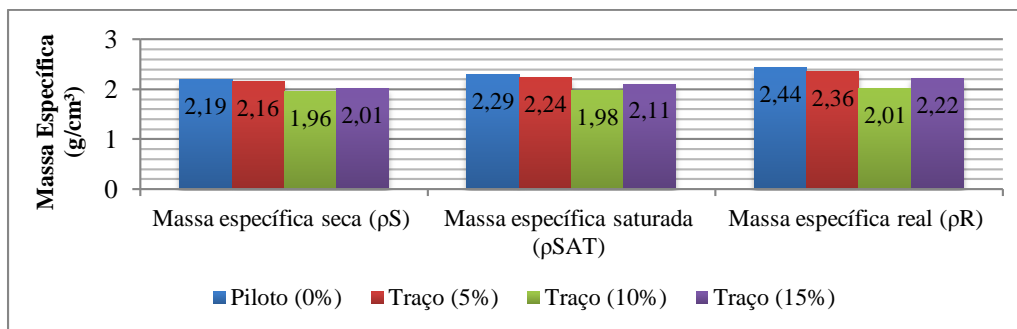

CONCLUSÃO

Com base nos experimento e nos resultados dos ensaios realizados, conclui-se que a resistência à compressão, trabalhabilidade e densidade, são as propriedades que mais sofrem alteração com o emprego do EPS. Comparando-se os ensaios de Slump Test, houve variações nos valores de abatimento devido à influência das diferentes proporções usadas de EPS, cola branca e adesivo, apresentando maior fluidez, contudo em condições para aplicação prática.

O trabalho se apropriou de metodologia experimental, onde a resistência à compressão do traço usado como referência obteve resultado de 21,13 MPa aos 28 dias. Portanto possibilitando influencia de não consideradas as quantidades de umidade da areia utilizada nos traços produzidos. A substituição do agregado graúdo EPS, mostrou-se viável para o emprego de concreto que necessite de resistência de 20 MPa, para o traço de 5% atingindo resistência média de 20,53 MPa, e o traço de 10% atingindo resistência média de 20,21 MPa. O traço de 15% obteve resistência média menor, de 18,45 MPa aos 28 dias. O comportamento na ruptura do concreto com EPS mostrou-se diferente do traço piloto. No piloto, as falhas mostraram-se unidirecional e concentrada. Os traços com EPS houve o surgimento de fissuras ao redor das pérolas, com aumento de porosidade evidente, descontínuas, mostrando a falta de rigidez do EPS.

Houve a redução da massa específica do concreto, possibilitando a diminuição do peso do concreto, conseqüentemente contribuindo para a redução do peso próprio estrutural e para economia no custo final da obra. O emprego da cola branca de madeira (PVA) contribuiu para valores inferiores de resistência, alteração na porosidade e aumento da absorção de água, principalmente para o traço de 15%, onde se utilizou uma maior quantidade em relação aos outros traços. Isso acontece devido a característica da cola, que após o tempo de secagem, torna-se um material elástico, ocupando espaços na pasta de cimento, se comportando também como vazios.

REFERÊNCIAS

- Associação Brasileira De Normas Técnicas - ABNT NBR NM 248. Agregados – Determinação da composição granulométrica. Rio De Janeiro, 2003b.
- Associação Brasileira De Normas Técnicas - ABNT. NBR 12644. Concreto leve celular estrutural — Determinação da densidade de massa aparente no estado fresco. Rio de Janeiro, 2014.
- Associação Brasileira De Normas Técnicas - ABNT. NBR 5738. Concreto: procedimento para moldagem e cura de corpos de prova, para realizar os ensaios de resistência à compressão. Rio de Janeiro, 2015.
- Associação Brasileira De Normas Técnicas - ABNT. NBR 5739. Concreto: ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos. Rio de Janeiro, 2007.
- Associação Brasileira De Normas Técnicas - ABNT. NBR 9778. Argamassa e concreto endurecido - Determinação da absorção de água, índice de vazios e massa específica. Rio de Janeiro, 2005.
- Associação Brasileira De Normas Técnicas - ABNT. NBR NM 67. Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone. Rio de Janeiro, 1998.
- Catóia, T. Concreto Ultraleve® estrutural com pérolas de EPS: caracterização do material e estudo de sua aplicação em lajes. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos, São Carlos - SP. 2012.
- Oliveira, Lívia. S. Reaproveitamento de resíduos de poliestireno expandido (ISOPOR) em compósitos cimentícios. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, Universidade Federal de São João Del-Rei. 2013.
- Silva, G.R. Manual de traços de concreto. São Paulo: Nobel, 1975. 113p.